

# 公立学校共済組合道後宿泊所

## 高压引込更新工事

図面リスト

図番	図面名称	縮尺
	電気設備	
E-01	電気設備特記仕様書	A1: NONSCALE A3: NONSCALE
E-02	改修前 電気設備 B1階平面図	A1: S=1:100 A3: S=1:200
E-03	改修前 電気設備 B1階撤去平面図	A1: S=1:100 A3: S=1:200
E-04	改修後 電気設備 B1階平面図	A1: S=1:100 A3: S=1:200

公立学校共済組合道後宿泊所 高圧引込更新工事 電気設備工事 仕様書

I 工事概要

1. 工事場所 愛媛県松山市道後塚塚118-2

Table with columns: 建物名称, 構造, 階数, 建築基準法による延べ面積 (㎡), 消防法施行令別表第一の区分, 備考

2. 建物概要


Table with columns: 建物別及び屋外, 工事種別, 屋外

3. 工事種目 (印の付いたものが対象工事種目)

II 工事仕様


- 1. 標準仕様
1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官庁官庁標準制定の下記仕様書等のうち、○印の付いたものを適用とする。
2) 特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを使用する。ただし、○印のない場合は※印を使用する。

Table with columns: 項目, 特記事項

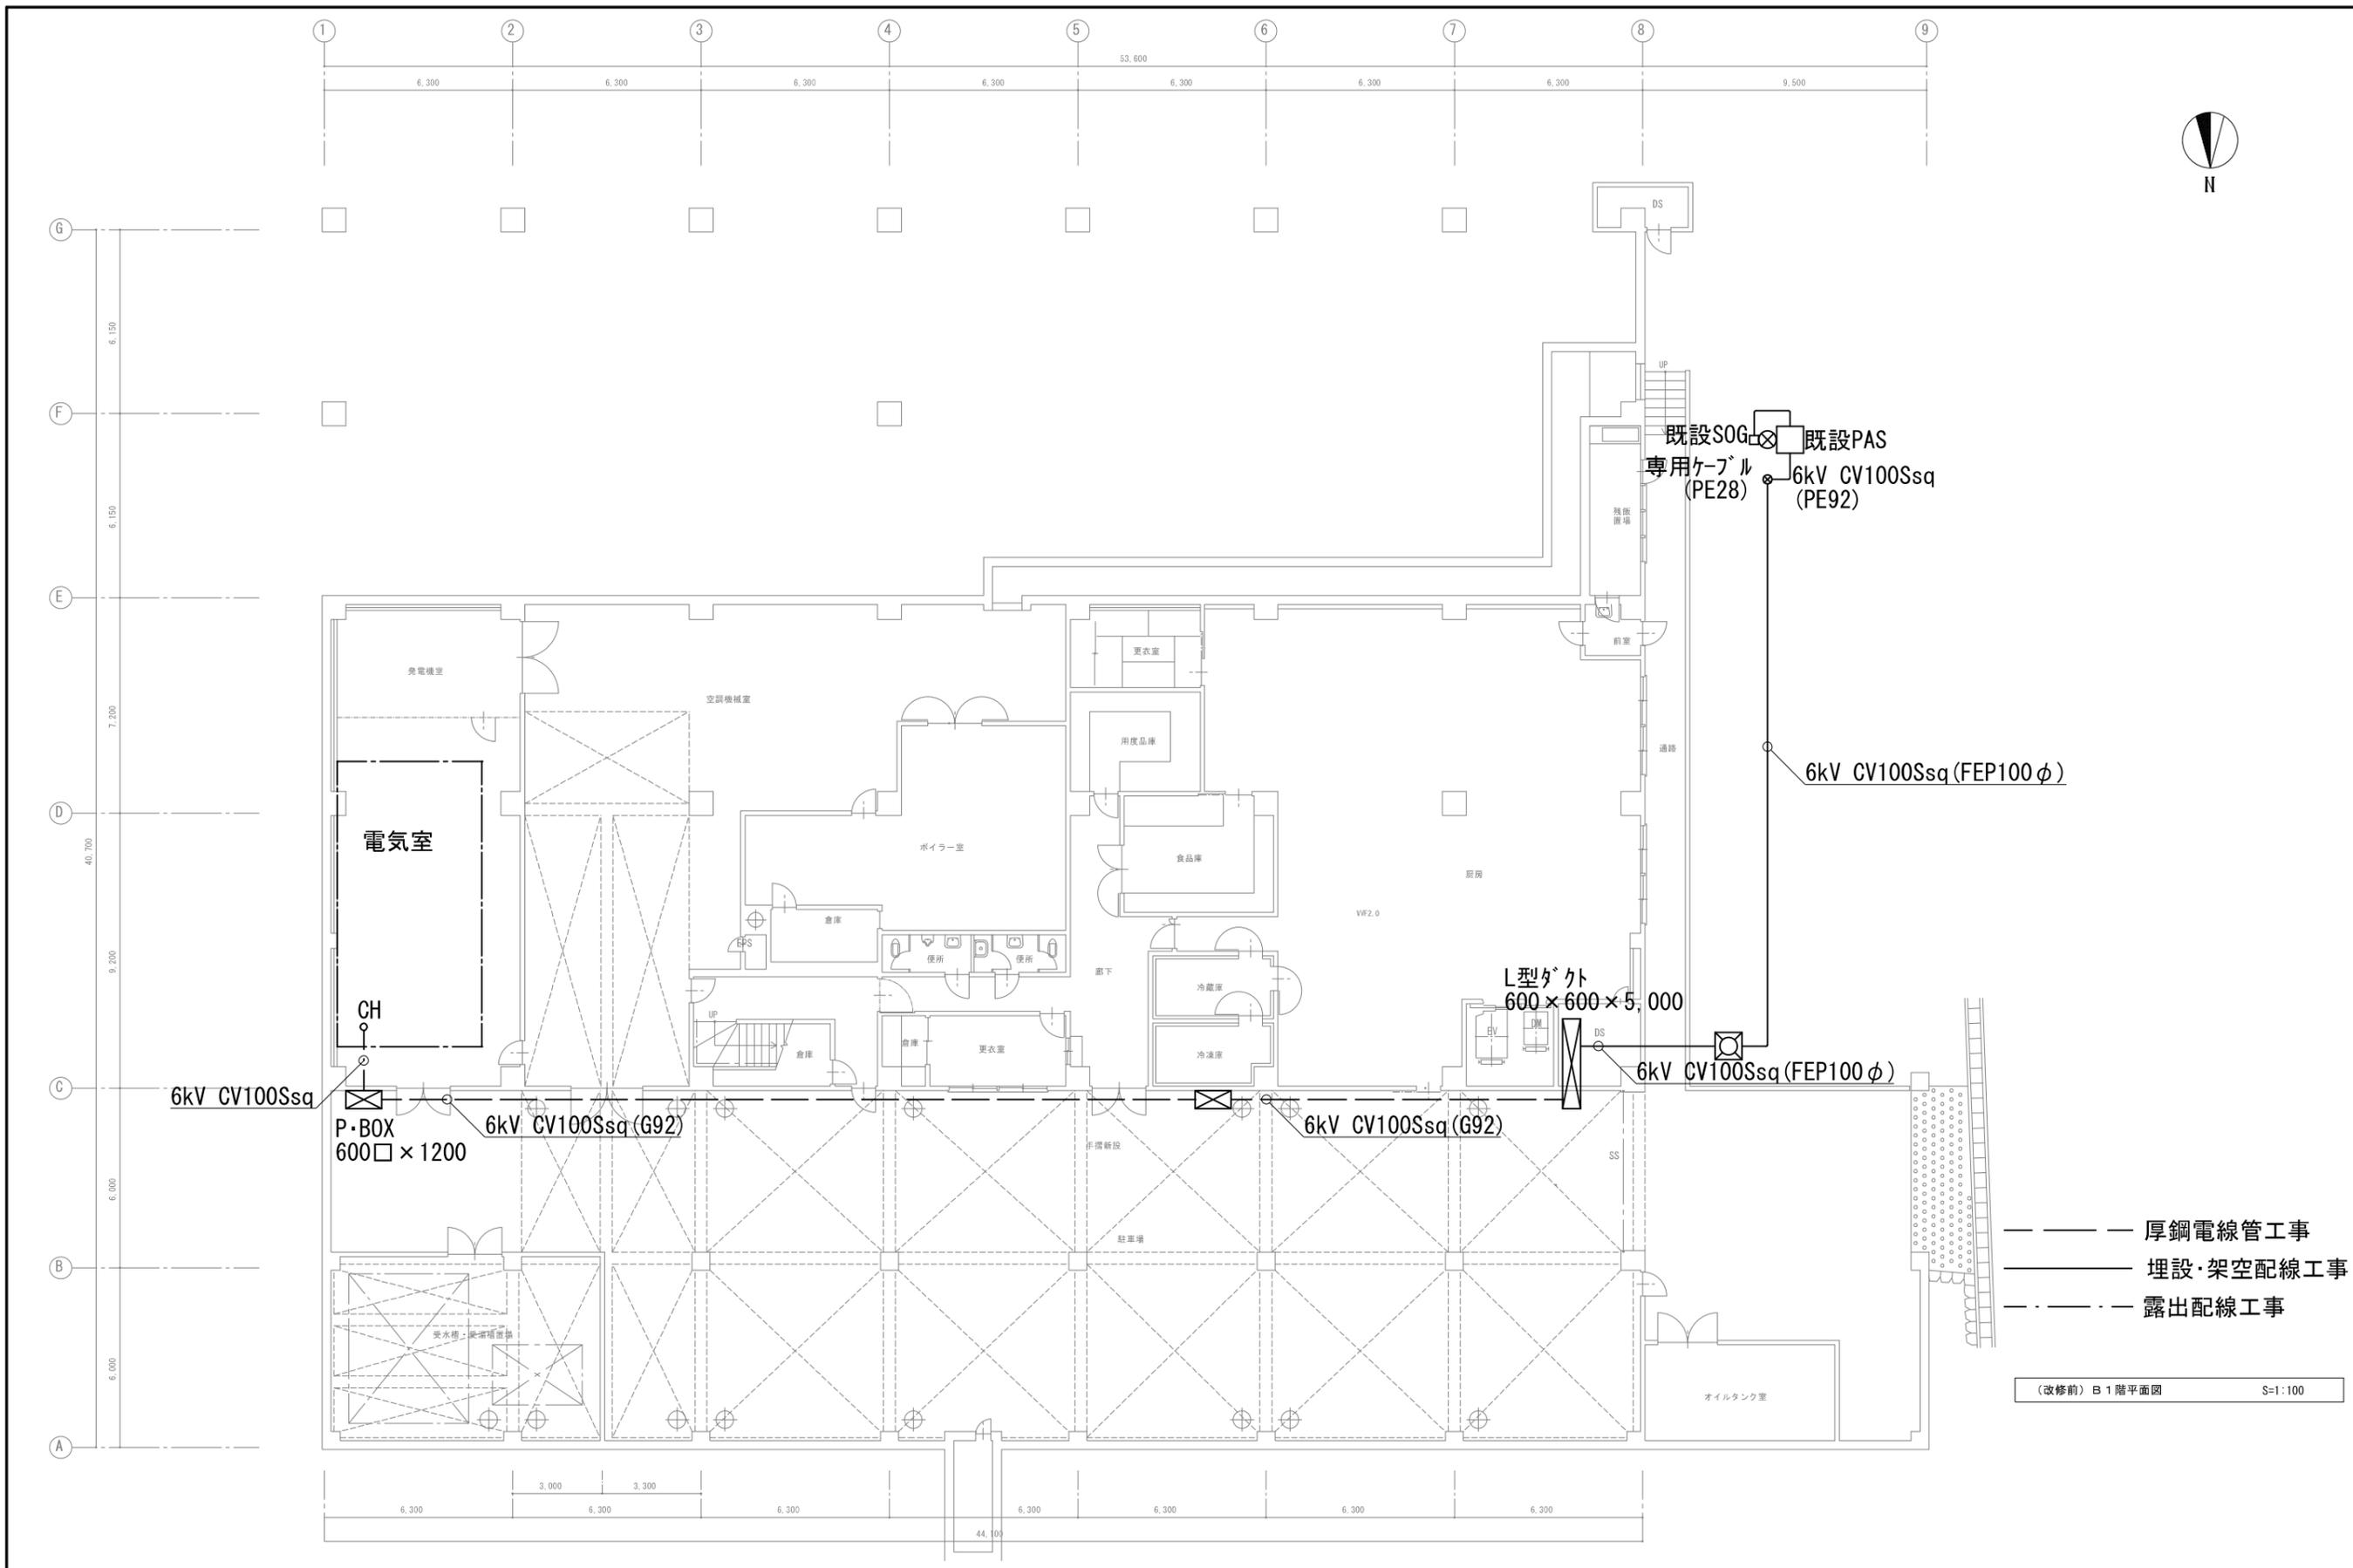

- — — 厚鋼電線管工事
- — — 埋設・架空配線工事
- - - 露出配線工事

(改修前) B 1 階平面図 S=1:100

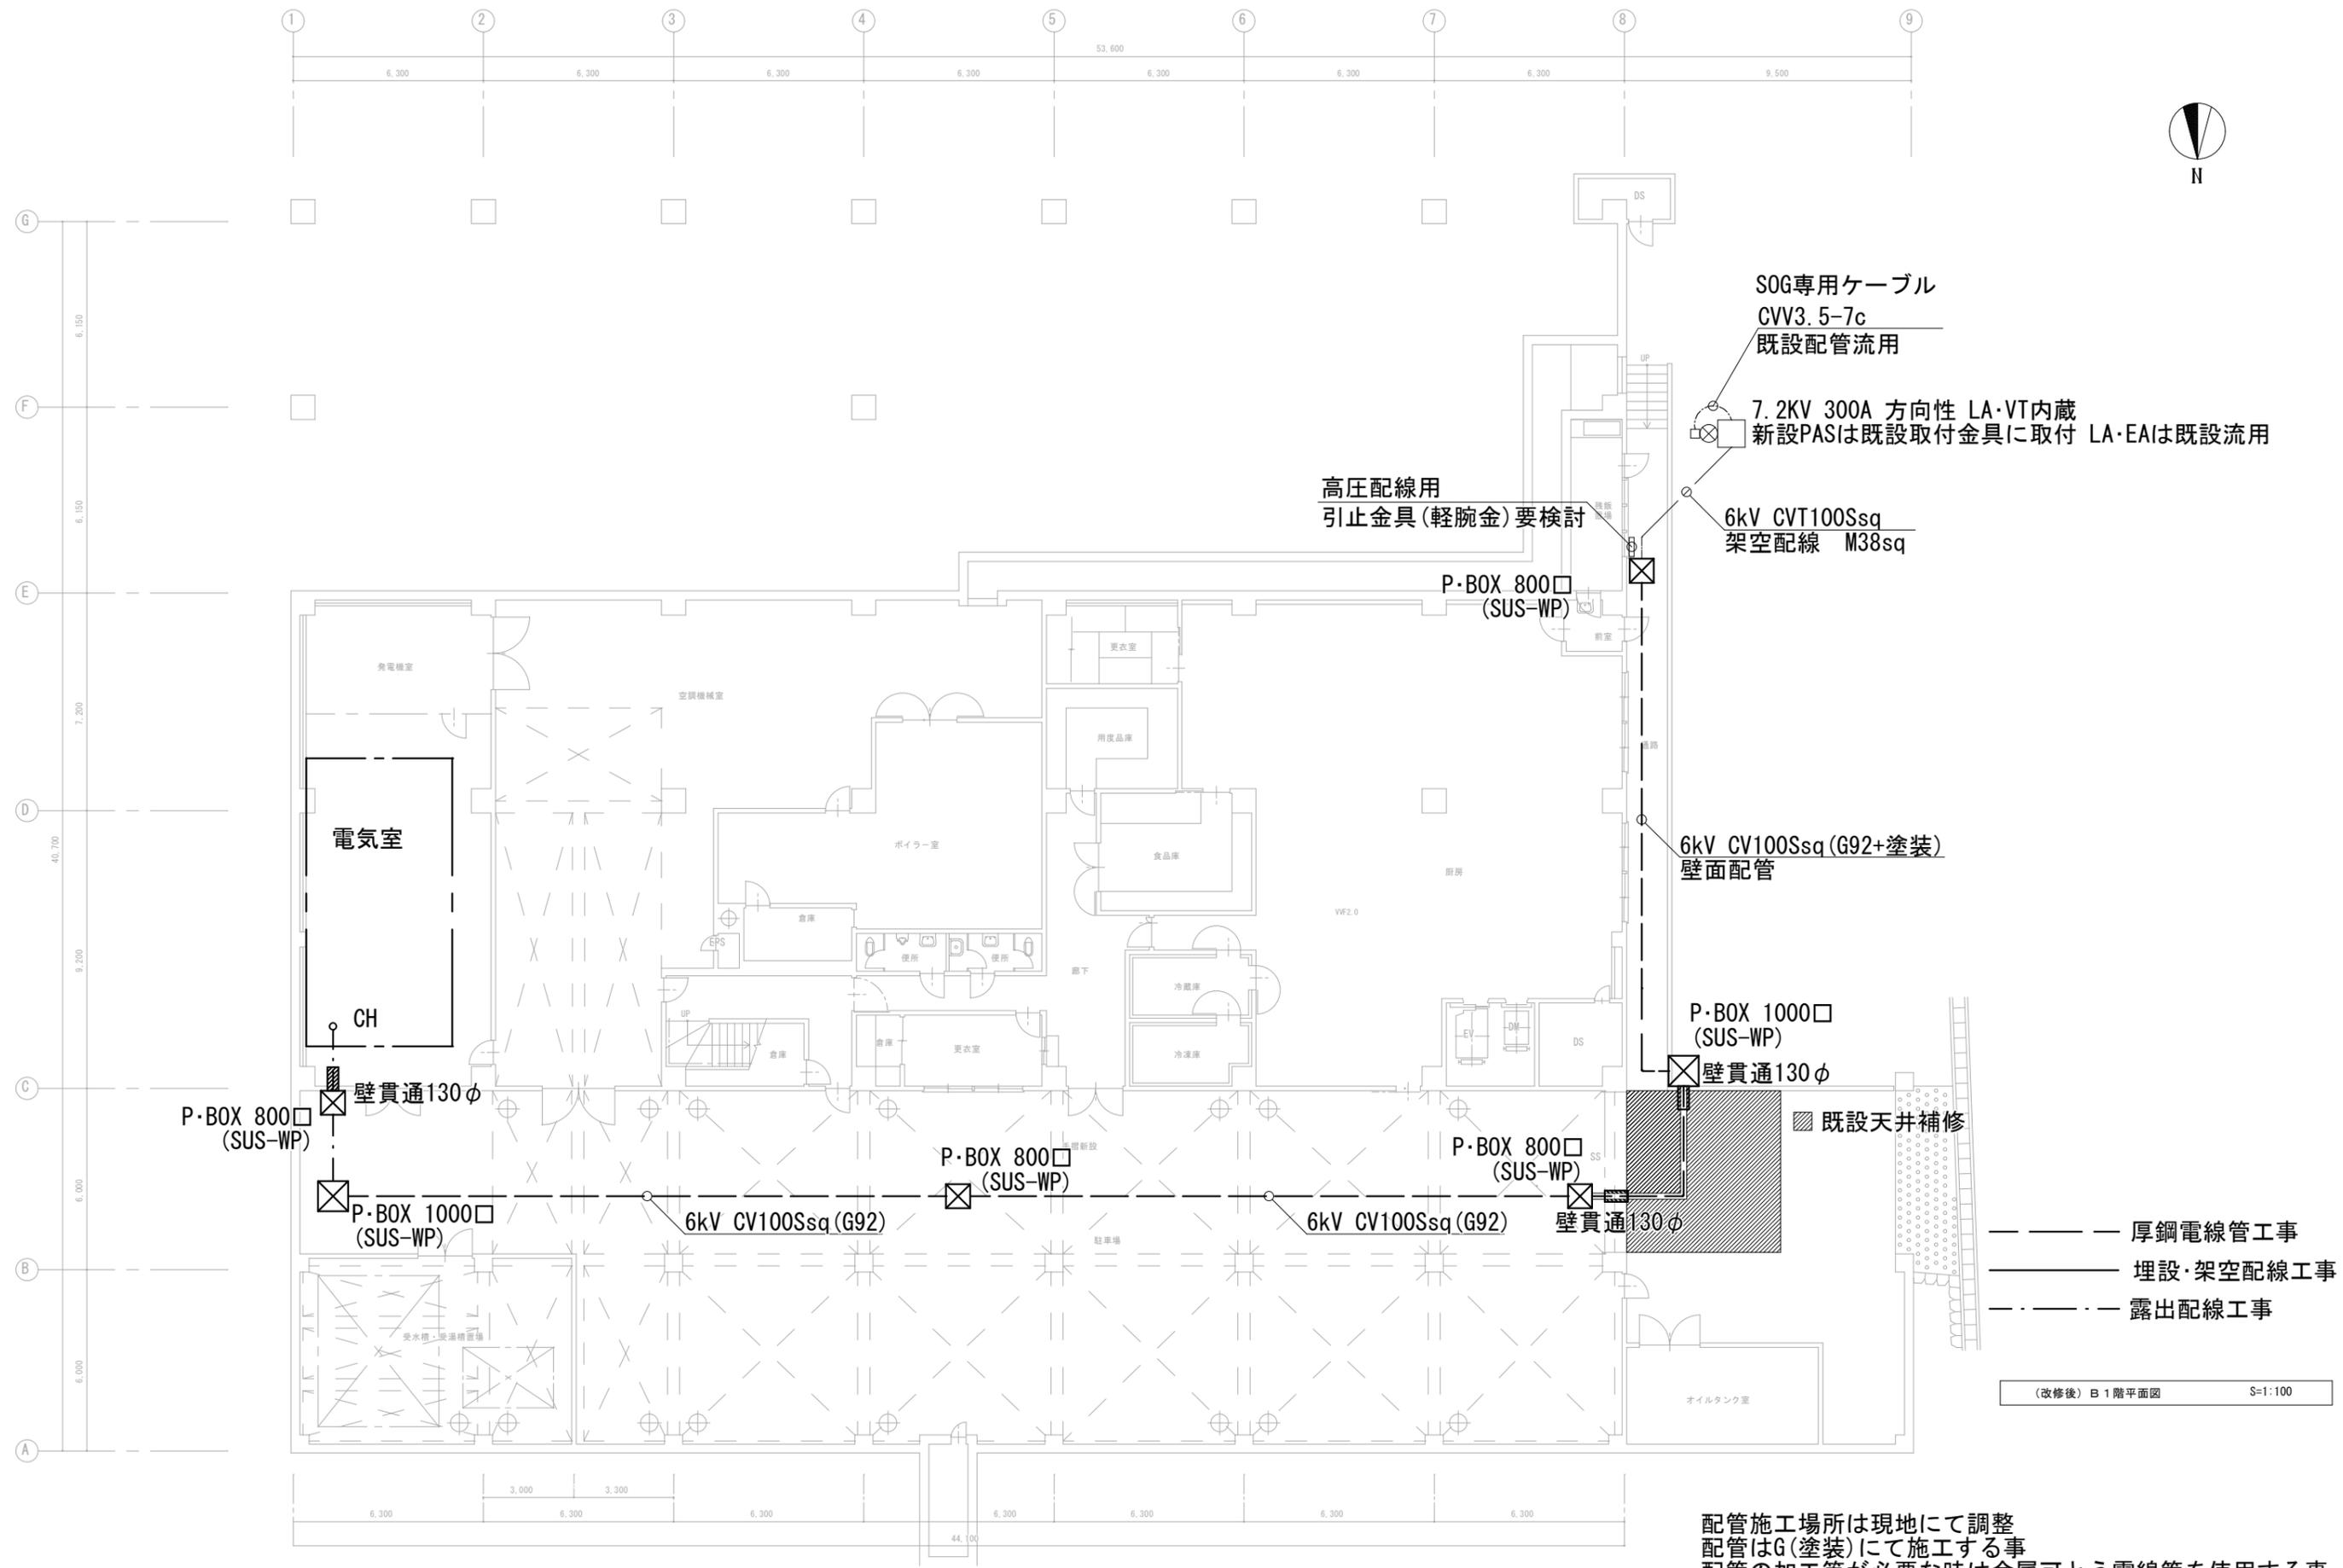


- — — 厚鋼電線管工事
- - - 埋設・架空配線工事
- · - · 露出配線工事

(改修後) B1階平面図 S=1:100

配管施工場所は現地にて調整  
 配管はG(塗装)にて施工する事  
 配管の加工等が必要な時は金属可とう電線管を使用する事

<b>DAIKEN ARCHITECT &amp; ASSOCIATES</b> 株式会社 大建設設計工務 <small>一般建築士登録第 244116 号          一般建築士事務所登録第 193 号 松山市湊渡町 5 の 3 6 T E.L(089) 933-2311 代表</small>	公立学校共済組合後宿所 高圧引込更新工事 改修後 電気設備 B1階平面図		図番 E-04
	縮尺 A1 S=1:100 A3 S=1:200	年月日	製図

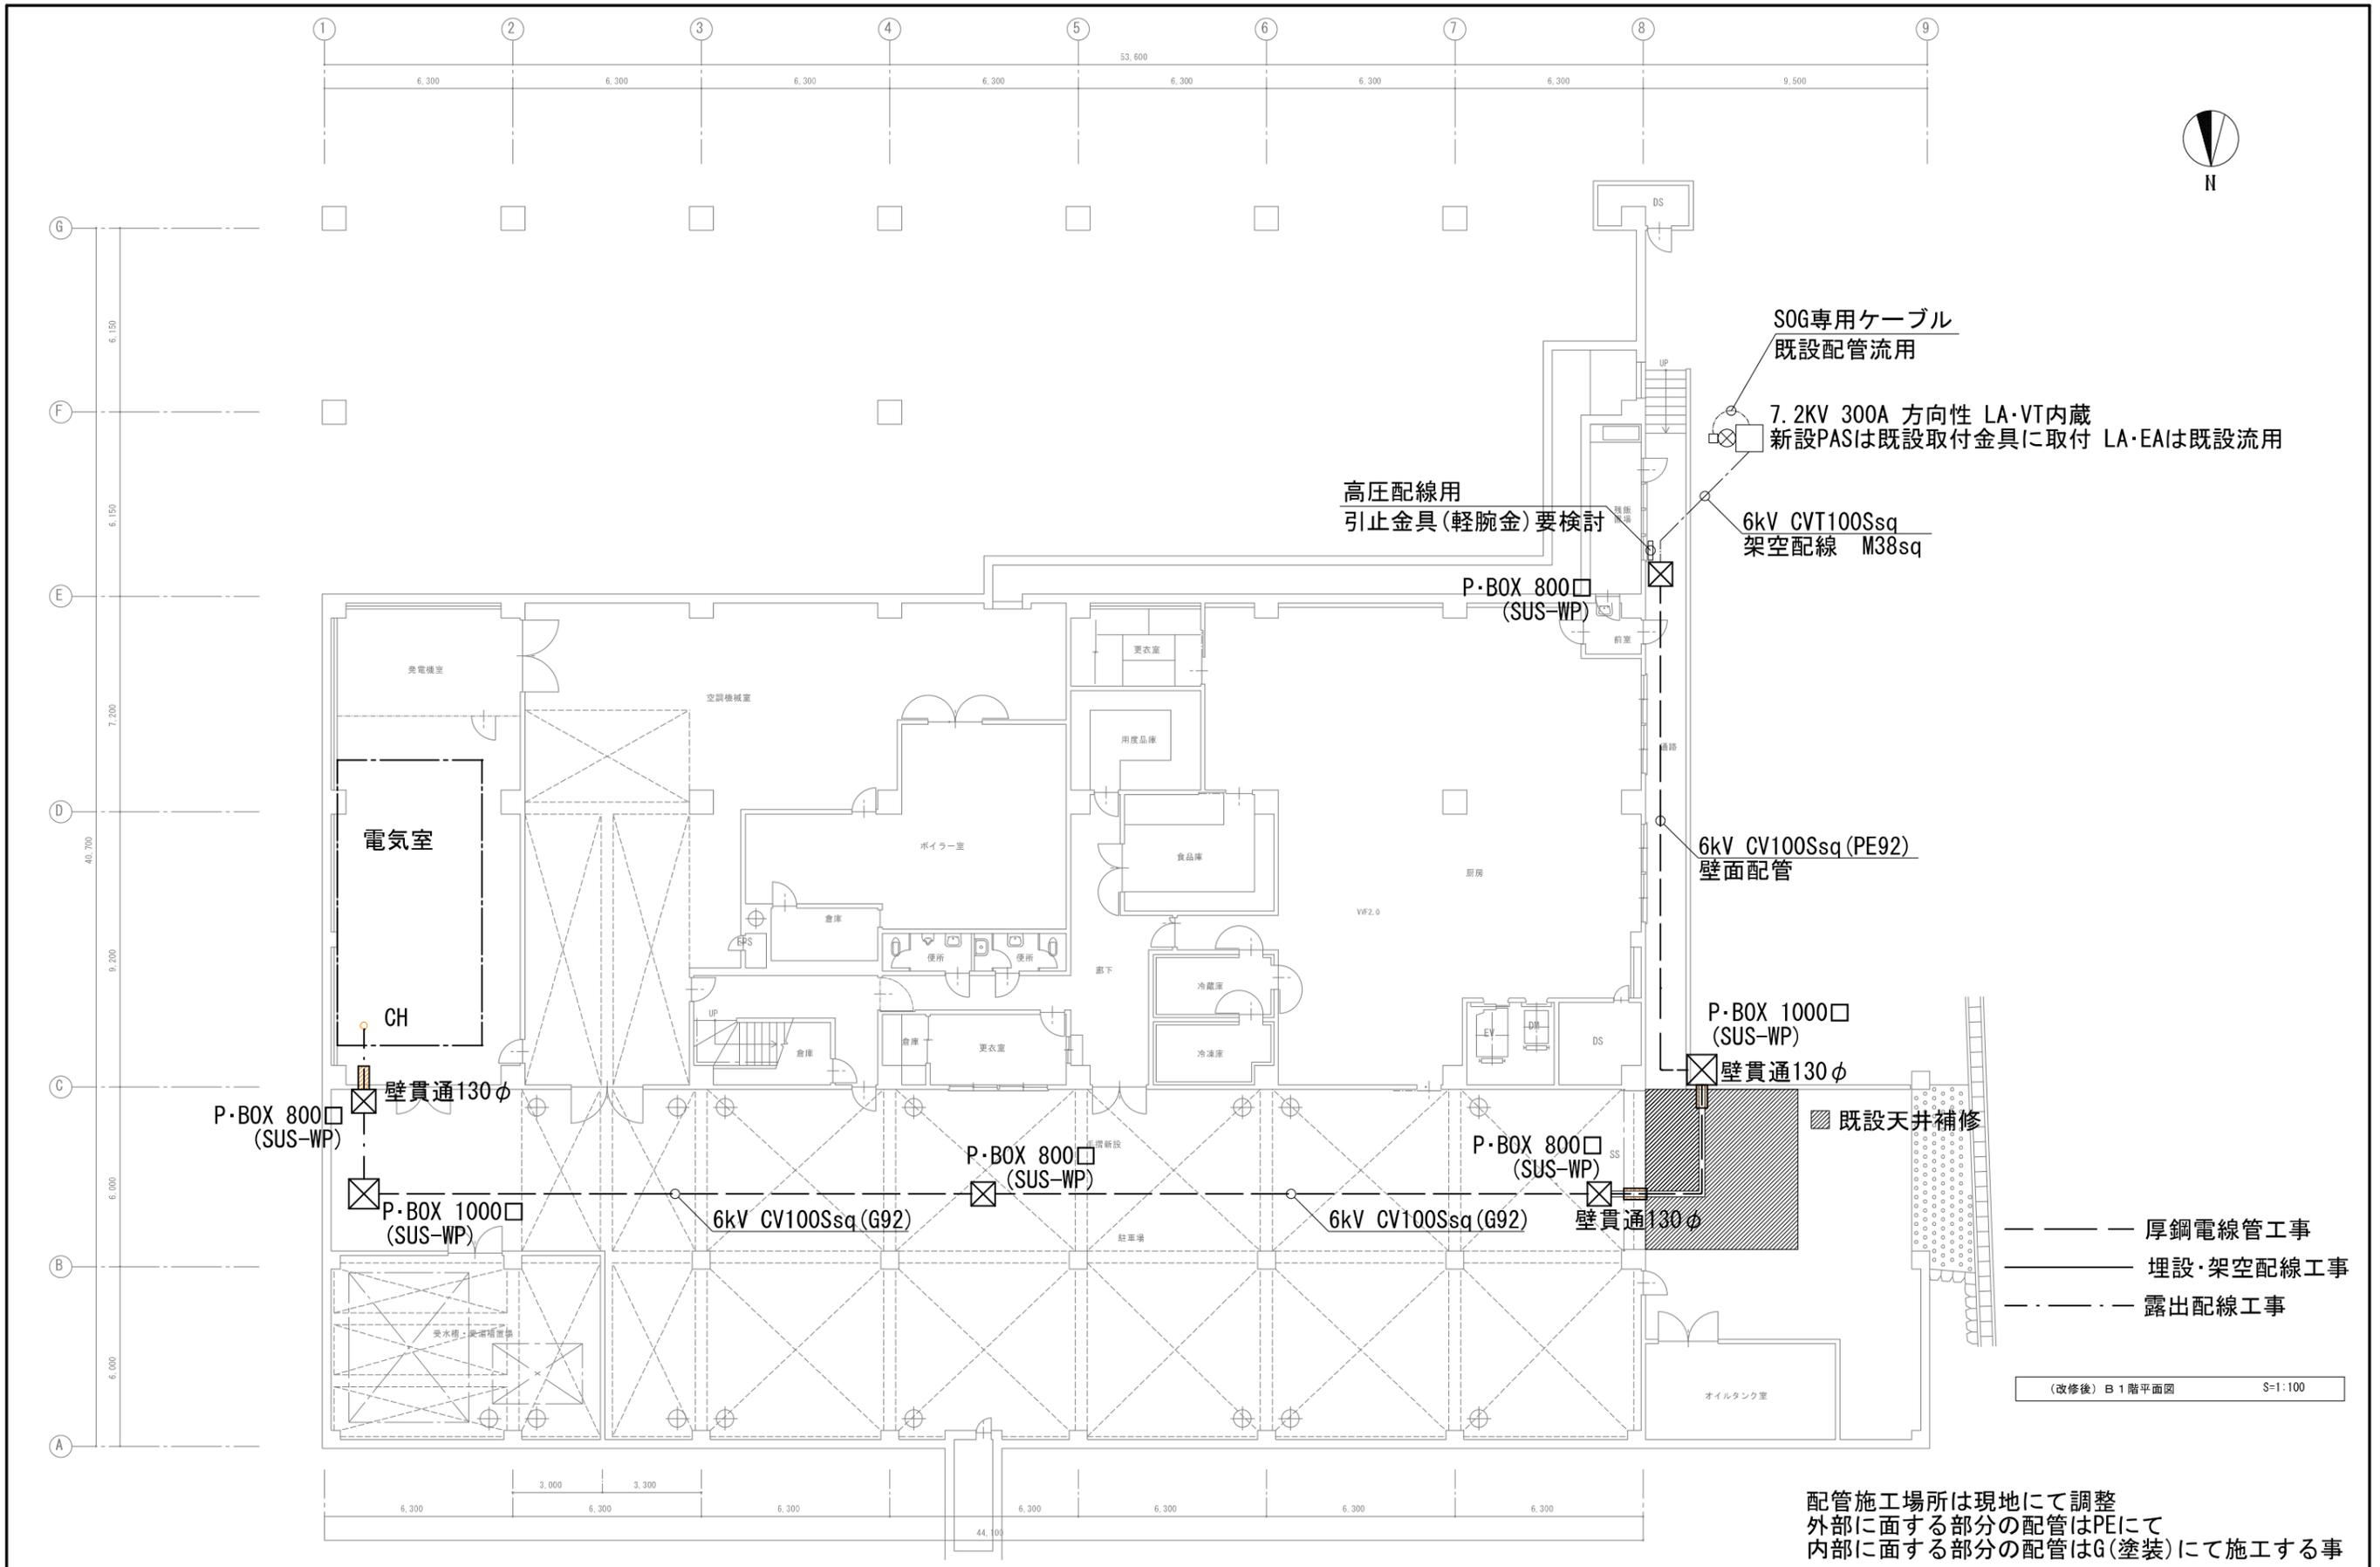

- — — 厚鋼電線管工事
- - - 埋設・架空配線工事
- · - · 露出配線工事

(改修後) B1階平面図 S=1:100

配管施工場所は現地にて調整  
 外部に面する部分の配管はPEにて  
 内部に面する部分の配管はG(塗装)にて施工する事